


RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA SOLIDITE ET DE LA STABILITE
D'UN ENSEMBLE DEMONTABLE A LA CONCEPTION



Alu Soudure Diffusion

Route de Neuville
08460 LALOBBE

AVIS SUR MODELE TYPE ET AVIS SUR DOSSIER TECHNIQUE
SELON ARTICLE 37 DE L'ARRETE DU 25 JUILLET 2022

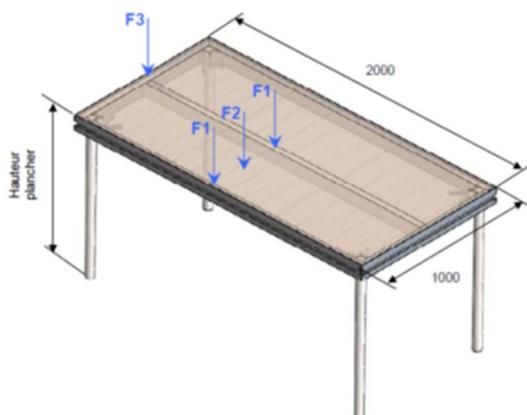

Mission réalisée le 26/05/2024

Signature :

N° D'AFFAIRE : 24041331000028 (REV1)
DESIGNATION : Praticable ASD 2000x1000
DATE DU RAPPORT : 26/05/2024
REFERENCE DU RAPPORT : 13310_24_140
NOMBRE DE PAGES : 3
REDACTEUR : Sébastien Manchet

Version 1

AGENCE CONSTRUCTION & IMMOBILIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES
1, Avenue Gustave Gailly
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

SOCOTEC CONSTRUCTION - S.A.S au capital de 9 116 700 euros – 834 157 513 RCS Versailles -APE 7120B -n°tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 – Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE
www.socotec.fr

SOMMAIRE

1.	RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION	3
1.1.	Nature et étendue de la mission confiée à SOCOTEC	3
1.2.	Identification de l'ensemble démontable	3
1.3.	Description de l'ensemble démontable et de ses différentes configurations	3
1.4.	Liste des documents examinés	3
2.	AVIS RELATIF AU CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ.....	3

1. RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION

1.1. Nature et étendue de la mission confiée à SOCOTEC

Vérification d'un modèle de praticable du point de vue de la solidité des ouvrages.

1.2. Identification de l'ensemble démontable

Praticable ASD 2000x1000, hauteur plancher **1000mm** (07613-nc1.rtd (pied 50x3) et 01611-nc1.rtd (pied 50x3)) 2 cas de charges pour le même praticable

1.3. Description de l'ensemble démontable et de ses différentes configurations

Praticable ASD 2000x1000,

- Hauteur du plancher 1000mm, Installation de niveau,
- 4 pieds en contact considérés rotulés au niveau des appuis au sol
- Pied en tube rond de 50x3 en alu 6005-T6
- Cadre en profil extrudé alu 6082-T6

1.4. Liste des documents examinés

- Note de calculs référence : 07613-nc1.rtd (pied 50x3) du 05/02/14
- Note de calculs référence : 01611-nc1.rtd (pied 50x3) du 20/07/11

1.5. Hypothèses ou restrictions de dimensionnements (résumées)

- Utilisation intérieure (sans vent)
- Charges d'exploitations de 350 Kg/m² à 550 Kg/m² suivant la hauteur des pieds,
- Chargements ponctuels suivants dispositions mentionnées dans les notes,

2. AVIS RELATIF AU CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ

Après examen du dossier transmis, nous émettons **un avis favorable sur la solidité et la stabilité** de l'ensemble démontable objet du présent rapport dans le cadre des hypothèses rappelées ci-dessous :

- Installation intérieure sur sol horizontale,
- Hauteur du praticable est limitée 1000mm afin de disposer d'une charge d'exploitation à 5kN/m² dans les ensembles démontables accessibles au public et dans les scènes ou podiums (hauteur de 1200 et 1400 dans les espaces techniques).

La validité de l'avis sur modèle de l'ensemble démontable mis en service et non modifié n'est pas limitée dans le temps.